


FOGNATURA

GAS
ELETTROVALVOLA

MACROATTIVITA' SERVIZIO DI CUCINA					
CODICE	DESCRIZIONE REQUISITO	SODDISFACIMENTO	EVIDENZA DOCUMENTALE	VERIFICA TECNICA N° IN DATA	VERIFICA TECNICA N° IN DATA
COSCU001	Per caso di servizio di cucina all'interno della struttura, sono previsti adeguati spazi per...	SI	autocertificazione planimetria		
COSCU002	Il personale addetto al servizio di cucina dispone di idonea spogliatoio con servizio igienico	SI	documenti descrittivi		
COSCU003	La temperatura ambiente è non inferiore a 18°C	SI	documenti descrittivi		
COSCU004	Il numero di frangiti aria è 3 Vn quale valore medio e comunque compatibile con i 30 v/h della zona cottura e 10 v/h nella zona deposito rifiuti	SI	documenti descrittivi		
COSCU005	La velocità dell'aria non è superiore a 0,2 m/s	SI	documenti descrittivi		
COSCU006	La classe di purezza è a filtrazione con filtri a media efficienza	SI	documenti descrittivi		
COSCU007	L'illuminazione di esercizio è 200-300 lux	SI	documenti descrittivi		
COSCU008	È presente un estrattore d'aria con idonea filtrazione negli ambienti circostanti la cucina che non è l'impianto di condizionamento	No esiste impi. anal.	documenti descrittivi		
COSCU009	Il sistema di estrazione è indipendente dall'impianto di espulsione dei fumi e vapori	SI	documenti descrittivi		

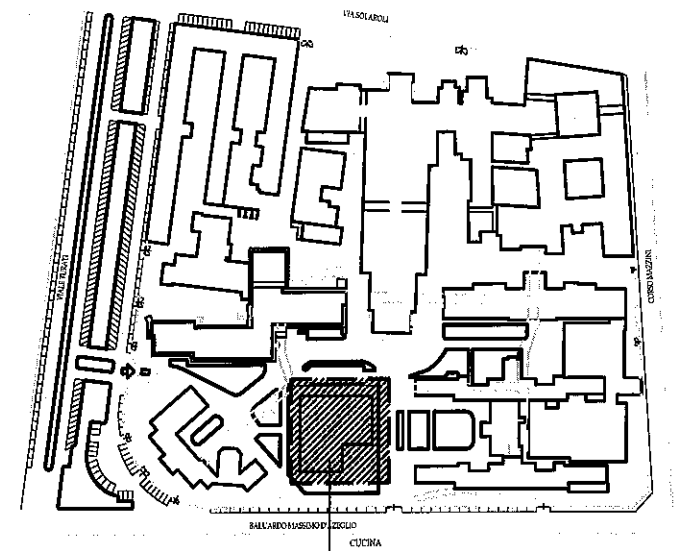

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERA
"MAGGIORE DELLA CARITA'"
S.C. TECNICO PATRIMONIALE

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

CODICE: SERVIZIO DI CUCINA

PIANTA CUCINA E MENSA DIPENDENTI

Il Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale
dott. Ing. Giordano Andreello

Scala: 1:100
Data: Ottobre 2003